

**Lejpartytelt.dk
Guldagergårdsvej 9
6710 Esbjerg V.**

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 673:2019

Cert.nr.:	TI-22-TK-1536	Revision:	00
-----------	----------------------	-----------	-----------

Konstruktionens navn/type:	Lund rammetelt 6 m 2-sporsspærprofil type 6-AL(536-2)-S(3.40.60)
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 18 rammer/spær / 51 m

Konstruktionen er tilladt for:

Ved anvendelse af ø16x600 mm jordspyd, er konstruktionen er tilladt for:

Maksimal vindhastighed (peakvind), m/s*	8	8	10,8	8
Terrænkategori	I (Åbne arealer)	II (Landområder/lav vegetation)	III (By, skovområder)	IV (Tæt, høj bebyggelse)

Ved anvendelse af ø25x800 mm jordspyd, er konstruktionen er tilladt for:

Maksimal vindhastighed (peakvind), m/s*	8	10,8	10,8	13,9
Terrænkategori	I (Åbne arealer)	II (Landområder/lav vegetation)	III (By, skovområder)	IV (Tæt, høj bebyggelse)

*) Maksimal vindstød målt med vindmåler i teltets højde.

Krav til forankring.

Jordspyd/pløkker: Anvendelse af ovenstående dimensioner iht. brugervejledning kap. 4.1-4.19

(Der kan være begrænsninger i den tilladte vindstyrke, i forhold til brugervejledningen, hvis de største jordspyd der er krav til, ikke var til stede under inspektion.)

Ballaste (betonklodser): iht. brugervejledning kap. 4.20.

Barduner: Anvendes iht. opstillingsvejledningen. Minimum brudstyrke 1000 kg, svarende til 35 mm surringsbånd.

Vindkryds: 3 mm stålwirer (min. trækstyrke 540 kg) eller barduner 35 mm i hver side og med det maksimale antal frie moduler, som angivet i opstillingsvejledningen.

Ben skal opstilles på fast underlag. Snelast cm: Maks. 8. Maks. ophængningslast pr. ramme: 15 kg/m.

Opstilling udføres iht.: Brugervejledning dokument nr. B1-6M(536-2), rev. A.

Teltet må kun benyttes under stadig overvågning, og når der foreligger en evakueringsplan.

Personbelastning: max. 2 personer /m² siddende og/eller 3,5 personer /m² stående.

Konstruktionen er tilladt for:

☒ **Max. 150 personer** (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat - Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt pladsfordelingsplaner)

☐ **Mere end 150 personer** (Nødvendige brandtekniske installationer og pladsfordelingsplan er omfattet af inspektionen)

Pladsfordelingsplaner omfattet af certifikat:

Bemærkninger:

- Ved opstilling; Opstillingen skal betragtes som fælles telt/konstruktion, hvis der er mindre end 10 m i fælles afstand.
Afstand: Telt/konstruktion skal opstilles med min. 5 m til skel/bygninger max. 50 m². Ved andre telte/bygninger tillægges følgende afstande: Alm. bygninger (murværk, letbeton/beton) + 2,5 m = 7,5 m, Andre telte/campingområde: + 5 m = 10 m.
Andre bygning (stråtag/ikke brandsikret): + 10,0 m = 15,0 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning, fra offentlig myndighed. Placering må ikke blokere for flugtveje.
- Der skal min. være 2 nødudgange i telte. Max. afstand til en nødudgang er 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang.
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne skal evt. sne løbende fjernes. Ved telte skal der være opvarmning i telt.
- Terrænkategori I; Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrænkategori II; Område med lav vegetation, og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
Terrænkategori III; Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrænkategori IV Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget, med gennemsnitshøjde over 15 m

Dette certifikat er kun gyldigt, under forudsætning af at ovennævnte krav til opstilling og brug er opfyldt. Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, mærket dette certifikats nummer. TI-15-TK-0282
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport mærket med dette certifikats nummer


Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 14-03-2027

Certificering & Inspektion

Dato: 23-03-2022

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

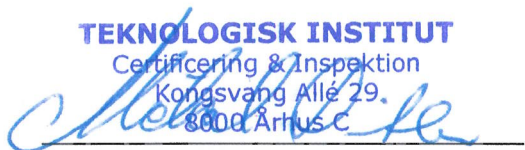

Michael Ditlev